



Katalógový list

AFO 07 DL – AFO 07 DDL

Šesťuholníková nerezová pitná fontánka s plnením fliaš a fontánka s plnením fliaš a detským pitníkom

AFO 07 DL je nerezové pítko moderného šesťuholníkového tvaru vybavené dvoma na sebe nezávislými systémami:

- výdaj vody do hornej trysky pre priamy pitia
- napĺňanie pohárov (fliaš)

AFO 07 DDL je nerezové pítko moderného šesťuholníkového tvaru vybavené tromi na sebe nezávislými systémami:

- výdaj vody do hornej trysky pre priame pitie
- napĺňanie pohárov (fliaš)
- výdaj vody pre deti



AFO 07 DL



AFO 07 DDL



Spoločná špecifikácia

Každý zo systémov je vybavený samostatným tlačidlom, po jeho stlačení začne z príslušnej trysky tiecť voda.

V prípade stlačenia tlačidla pre horné pitie, strieka voda z trysky umiestnenej v hornej časti pítka. Po stlačení tlačidla na napĺňanie fľaše vyteká voda z trysky v priestore pre napĺňanie fliaš. Pítka sa štandardne vyrába s otvorom pre napĺňanie fliaš objemu 1,5 l. Tretie tlačidlo po stlačení spustí vodu z trysky v spodnej miske pre deti. Prívod vody je zabezpečený flexibilnou hadicou, sifón je tvorený pružným flexibilným spojením. Pružné prevedenie prívodu vody aj odpadu umožňuje variabilné a bezproblémové pripojenie pítka a jeho jednoduchú demontáž.

Pítka AFO 07 DL a DDL sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele triedy AISI 304. Na objednávku je možné vyrobiť ich aj z materiálu AISI 316, ktorý je vhodný do prostredia so zvýšenou koncentráciou chlóru.

Na ošetrovanie výrobkov z nerezovej ocele odporúčame používať prípravky značky Würth.

Kompletná dodávka

- nerezová pitná fontánka
- prírodná hadica s guľovým ventilom
- odpad so zápachovou uzáverou
- kotevný materiál

Technické detaily


- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| • tlak vody | 0,1 – 0,6 MPa |
| • prívod vody | G1/2“ vnútorný závit |
| • odpad | trubka d = 40 mm |
| • vnútorný rozmer misky | 245 mm |
| • max. rozmer napúšťanej fľaše | 1,5 l |
| • hmotnosť | AFO 07 DL 12 kg, AFO 07 DDL 19 kg |

Požiadavky

- Pripravená betónová doska umožňujúca montáž závitových tyčí pomocou chemickej malty.
- Vykonaný rozvod vody ukončený 1/2“ vnútorným závitom. Umiestnenie prívodu musí byť v priestore vysokej časti pítka min. 50 mm od okraja. Dĺžka prívodnej trubky musí byť 0÷100 mm nad úrovňou zeme. V prívode vody musí byť osadený filter na odstránenie mechanických nečistôt z vody.
- Pripravený odpad ukončený hrdlom d 40 mm v úrovni zeme umiestnený približne uprostred vysokej časti pítka.

Schéma


AFO 07 DL

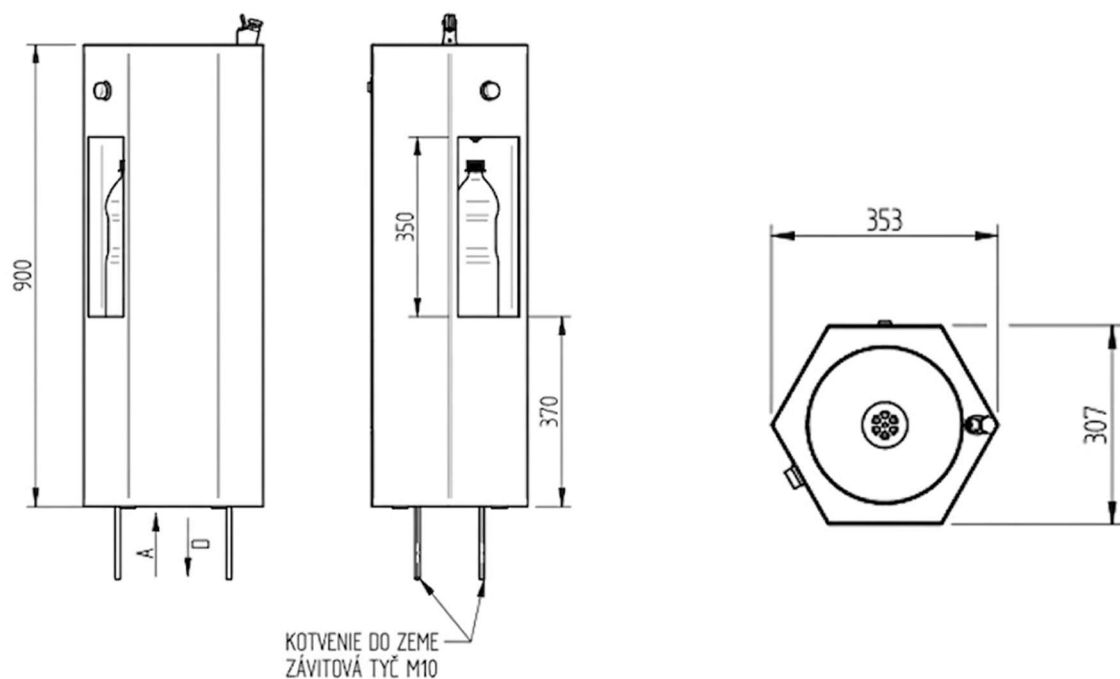

A – přívod vody trubka G1/2" vnútorný

D – odpad (d = 40 mm)

AFO 07 DDL

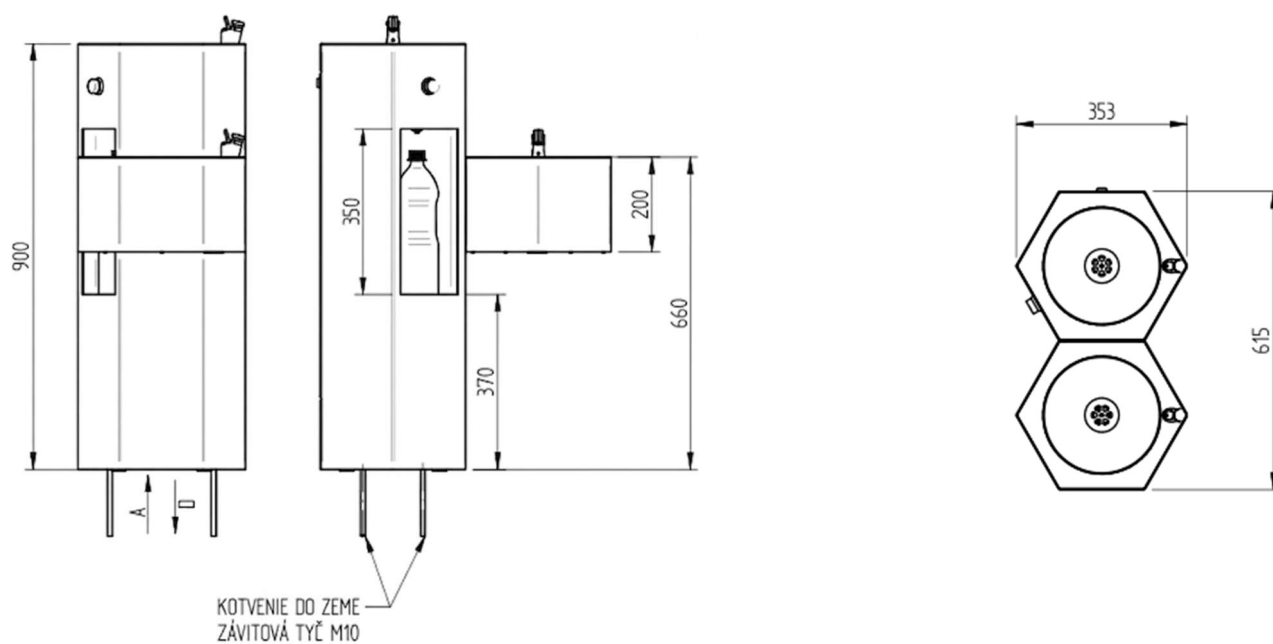

A – přívod vody trubka G1/2" vnútorný

D – odpad (d = 40 mm)